



最高許容圧力
 80℃以下の冷温水 0.98MPa
 制御差圧 0.049~0.49MPa
 流量許容差 ±10%※(1)
 設定流量 (ℓ/min)
 3, 4, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12, 12.5,
 15, 16, 17.5, 20, 25, 30

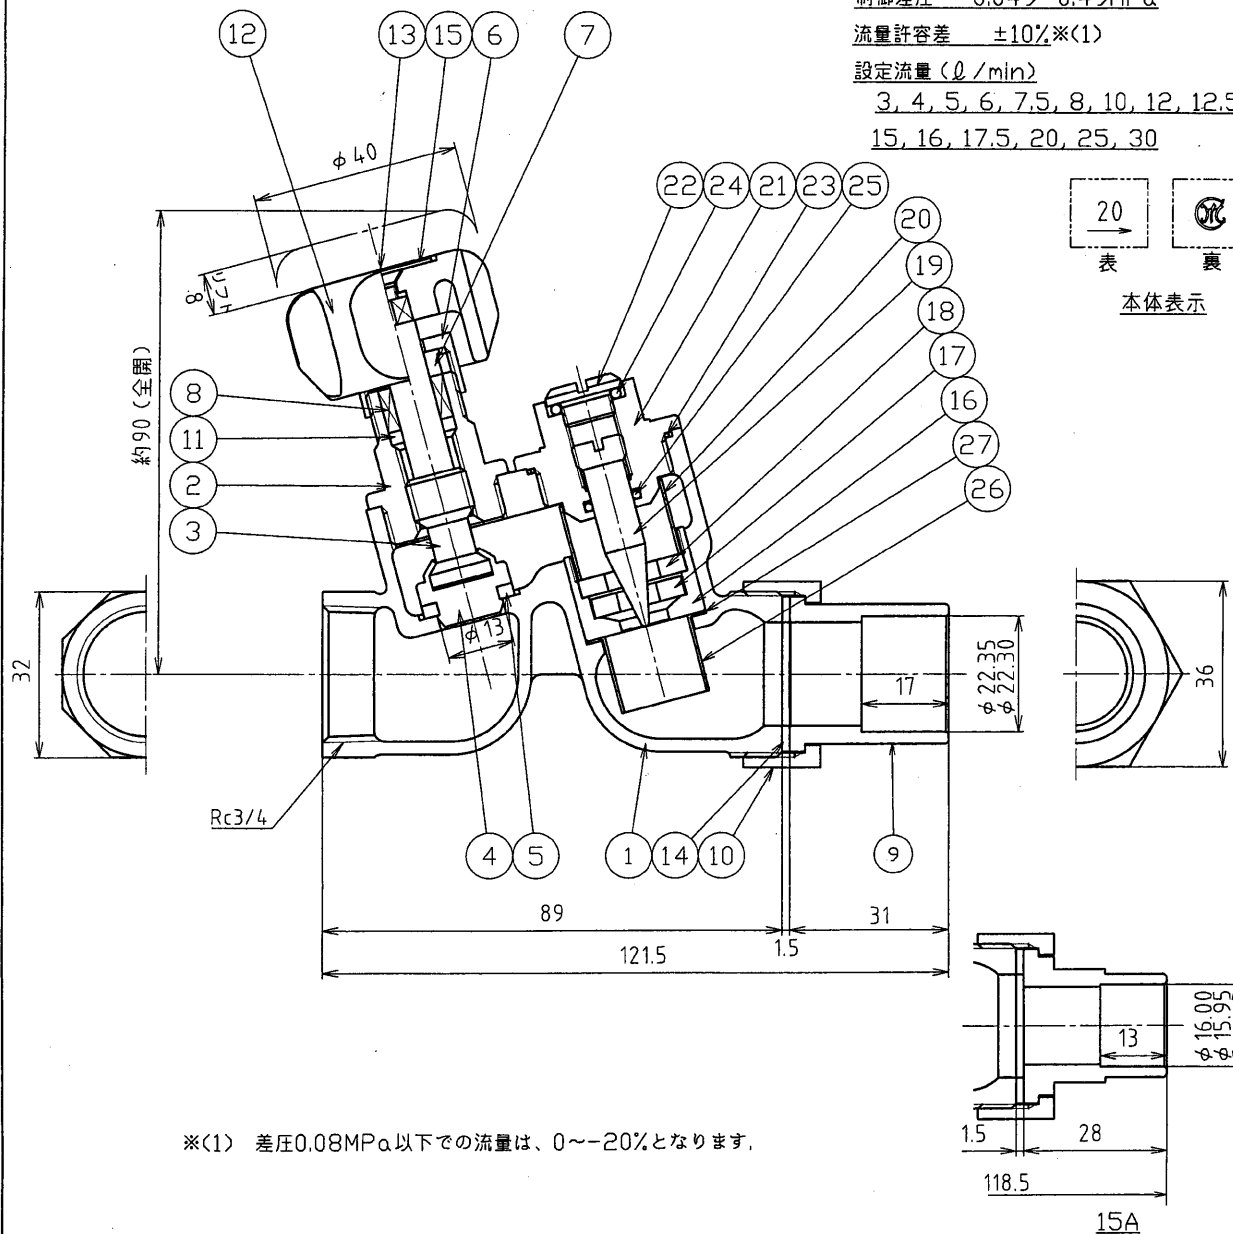

※(1) 差圧0.08MPa以下での流量は、0~20%となります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	ボディ	1	CAC406	
2	ボンネット	1	C3771B	
3	ステム	1	耐脱亜鉛黄銅	
4	ディスクホルダー	1	耐脱亜鉛黄銅	
5	ディスク	1	ガラス入りPTFE	
6	グラウンドナット	1	C3604B	
7	グラウンド	1	C3604B	
8	グラウンドパッキン	1	ノンアスベストパッキン	
9	ユニオンニップル	1	C3771B	
10	ユニオンナット	1	CAC406C	
11	パッキンワッシャ	1	C3604B	
12	ハンドル	1	樹脂	黒色
13	止めねじ	1	C3604B	クロムメッキ
14	ガスケット	1	ノンアスベストシート	
15	流量表示銘板	1	A1050P	黒文字
16	カートリッジ本体	1	耐脱亜鉛黄銅	
17	ゴムオリフィス	1	HNBR	
18	バックアップリング	1	C3604B	
19	ニードル	1	SUS304	
20	ストレーナ	1	SUS304	
21	キャップ	1	C3771B	
22	プラグ	1	C3604B	
23	リングA	1	シリコンゴム	
24	リングB	1	NBR	
25	リングC	1	NBR	
26	バッファネット	1	SUS304	
27	リングD	1	NBR	

検査圧力	水圧	弁箱 1.96 MPa		弁座 1.08 MPa
	空圧	MPa		
規格	面間	三吉標準		
	管接続	JIS B0203		
	肉厚	三吉標準		
製品記号		BVHHS		

青銅ハイテックバルブ
 (Rc×ソルダー)

年月日	2008.7.31	図番	△		
承認	布施谷		△		
検閲	柳	BVHH-S0000	△		
設計		REV-03	△		
製図	久木田		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

