


符号	日付	訂正記事	担当
△	2015-09-16	3/4", 1 1/2", 2" 追加	奥村・山崎・元田
△	2021-05-13	銘板追加	福本・山崎・元田
△			

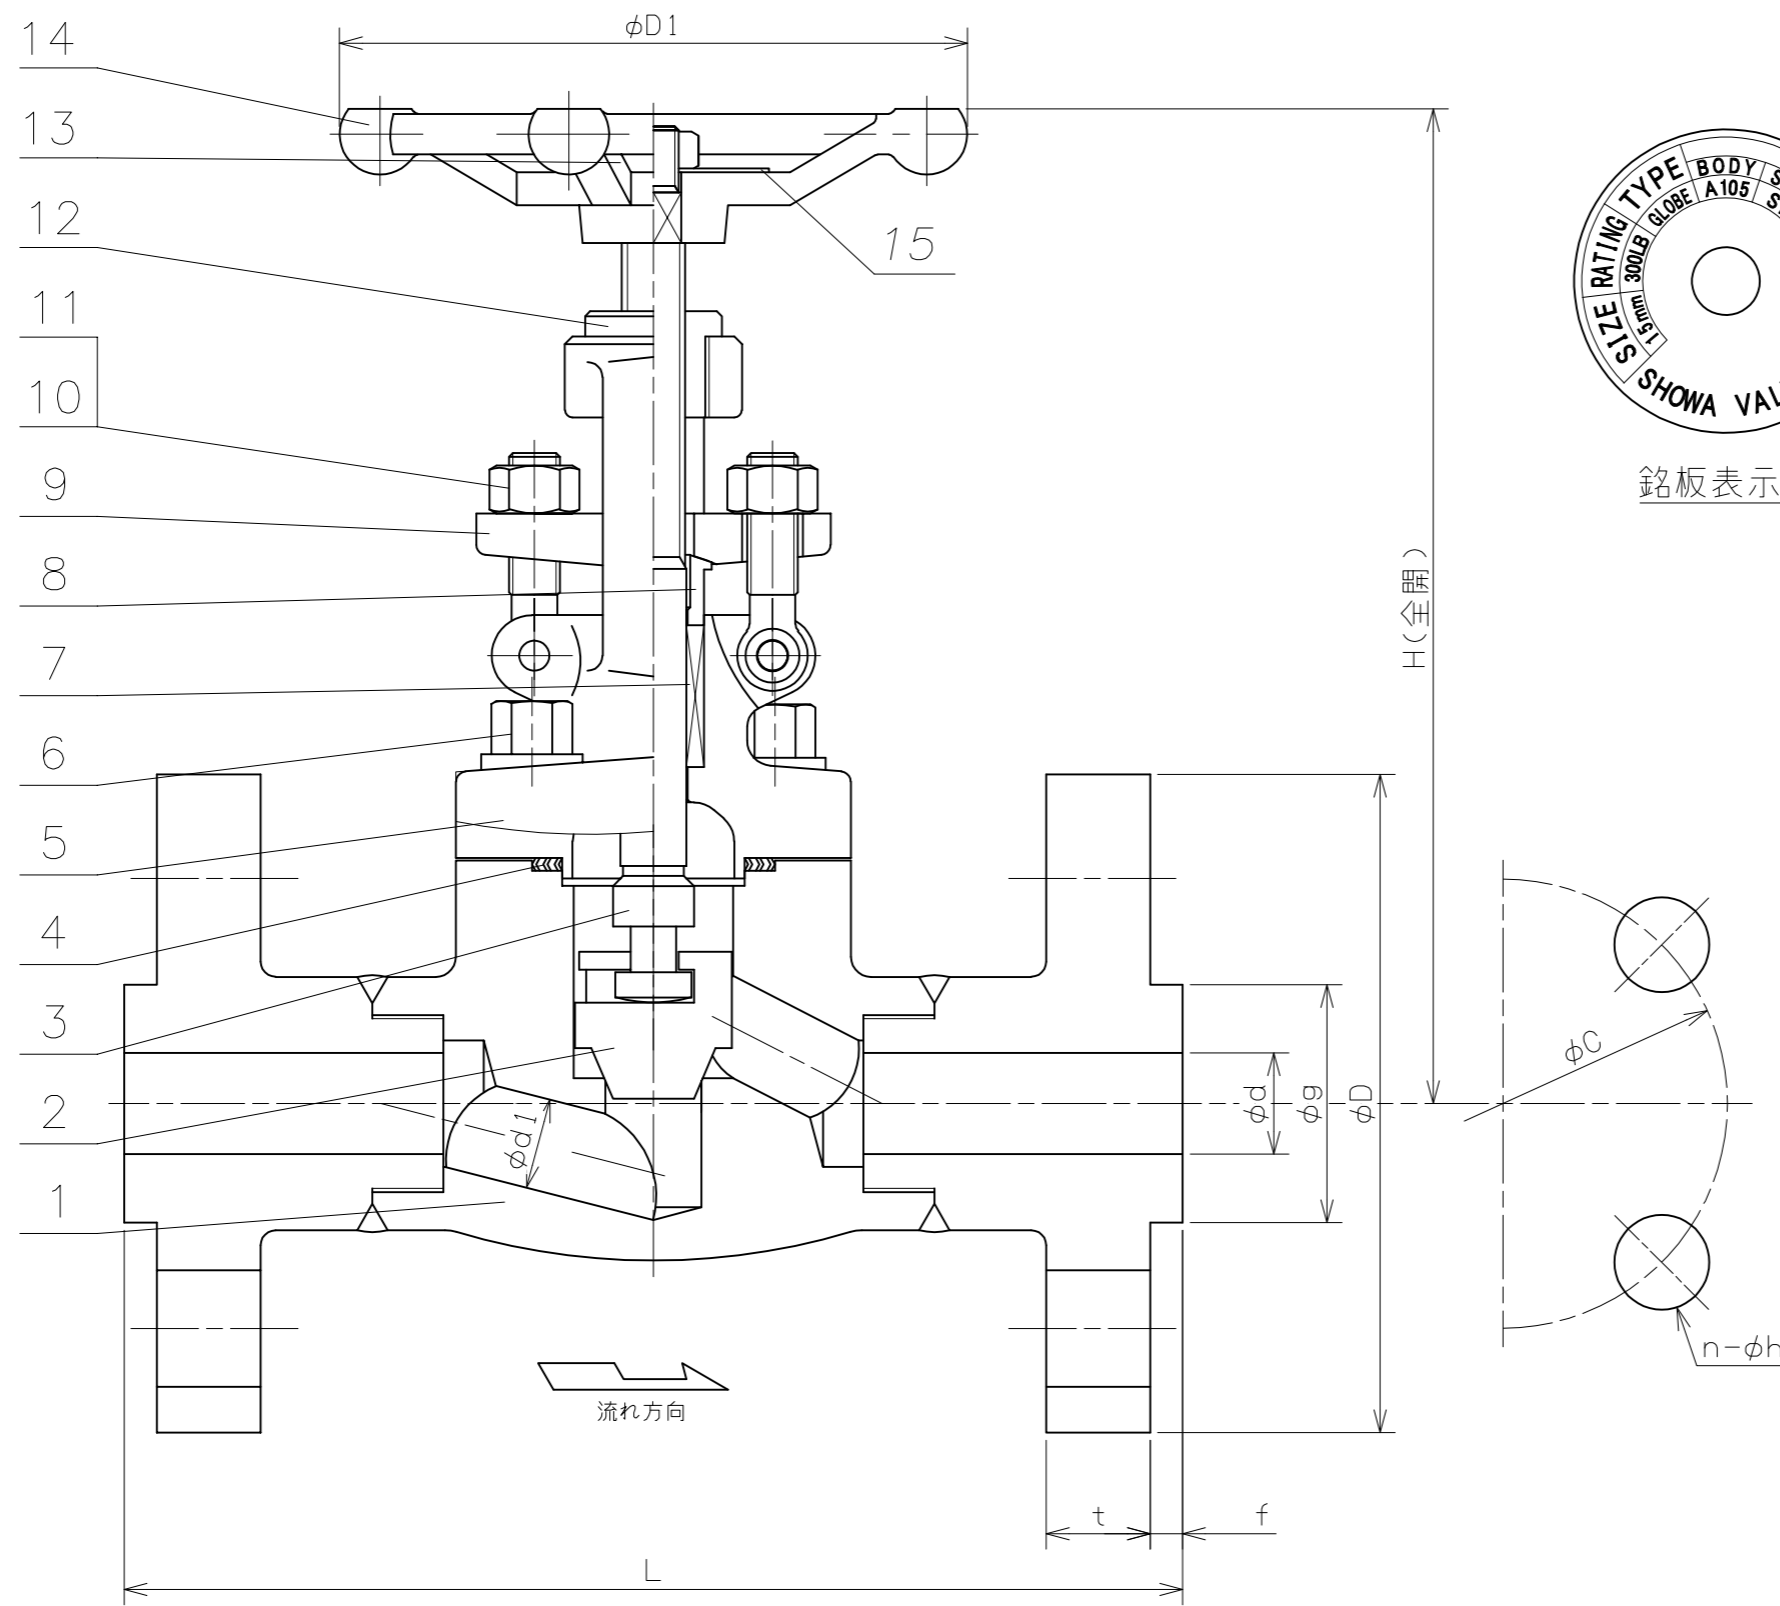

参考図

銘板表示例

番号	部品名	材料	個数	備考
15	銘板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL 盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL 盛金

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	7.76MPa	
尺度		弁座漏れ	5.61MPa	

呼び径		d	d1	L	フランジ (ASME 300Lb)							D1	(H) H	重量 (Kg)	数量 (台)
inch	mm				D	C	n	h	g	f	t				
1/2	15	15	10	152	95	66.7	4	16	34.9	2	12.7	100	168	3.8	
3/4	20	20	13	178	115	82.6	4	19	42.9	2	14.3	100	169	5.1	
1	25	25	17	203	125	88.9	4	19	50.8	2	15.9	125	212	7.2	
1 1/4	32	32	23	216	135	98.4	4	19	63.5	2	17.5	152	235	12.0	
1 1/2	40	40	28	229	155	114.3	4	23	73.0	2	19.1	152	267	13.5	
2	50	50	35	267	165	127.0	8	19	92.1	2	20.7	175	300	19.7	

鍛鋼 300Lb-1/2"~2" 300グローブ
 フランジ形玉形弁
 A105/Trim No.5 Fig.217

承認	検図	設計	製図	日付	2015-07-10
山崎	山崎	X.T	奥村	図番	GFX-18756-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.