


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

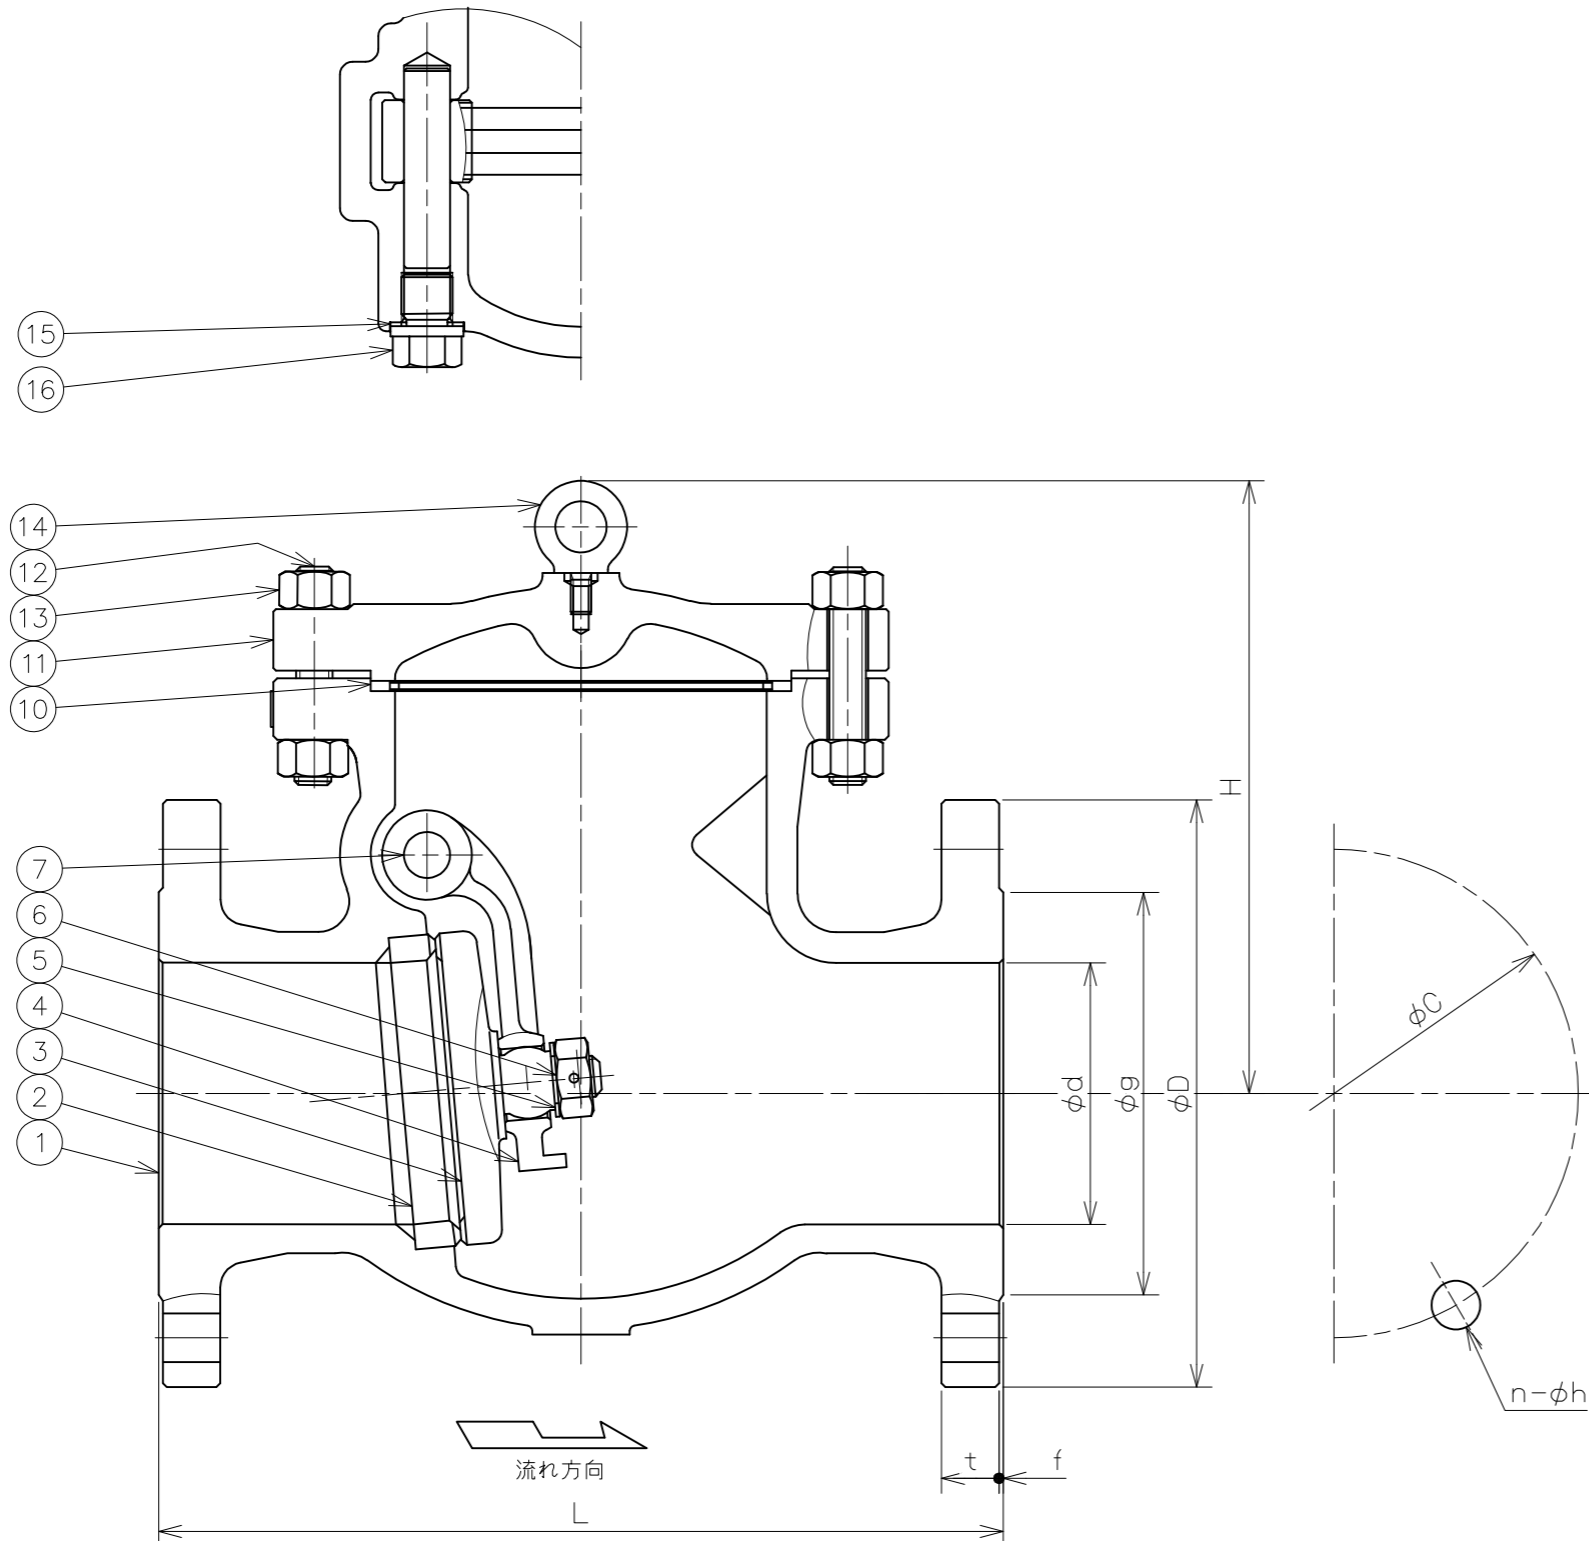

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							H	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	*t		
50	51	267	155	120	8	19	96	2	20.7	158	
65	64	292	175	140	8	19	116	2	23.9	167	
80	76	318	200	160	8	23	132	2	27.0	188	
100	102	356	225	185	8	23	160	2	30.2	259	
125	127	400	270	225	8	25	195	2	33.4	281	
150	152	444	305	260	12	25	230	2	35.0	319	
200	203	533	350	305	12	25	275	2	39.7	401	

*フランジ厚み：ASME 300Lbによる。

番号	部品名	材料	個数	備考
16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	~	
12	ボルト	A193 B7	~	
11	ふた	SCPH2	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	5.10MPa
尺度		弁座漏れ	3.74MPa

新B71-20K逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 SCPH2/STL/STL/A276 410 Fig.88

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	F.I	福本	2020-01-16
				図番 N8F-20236

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.