




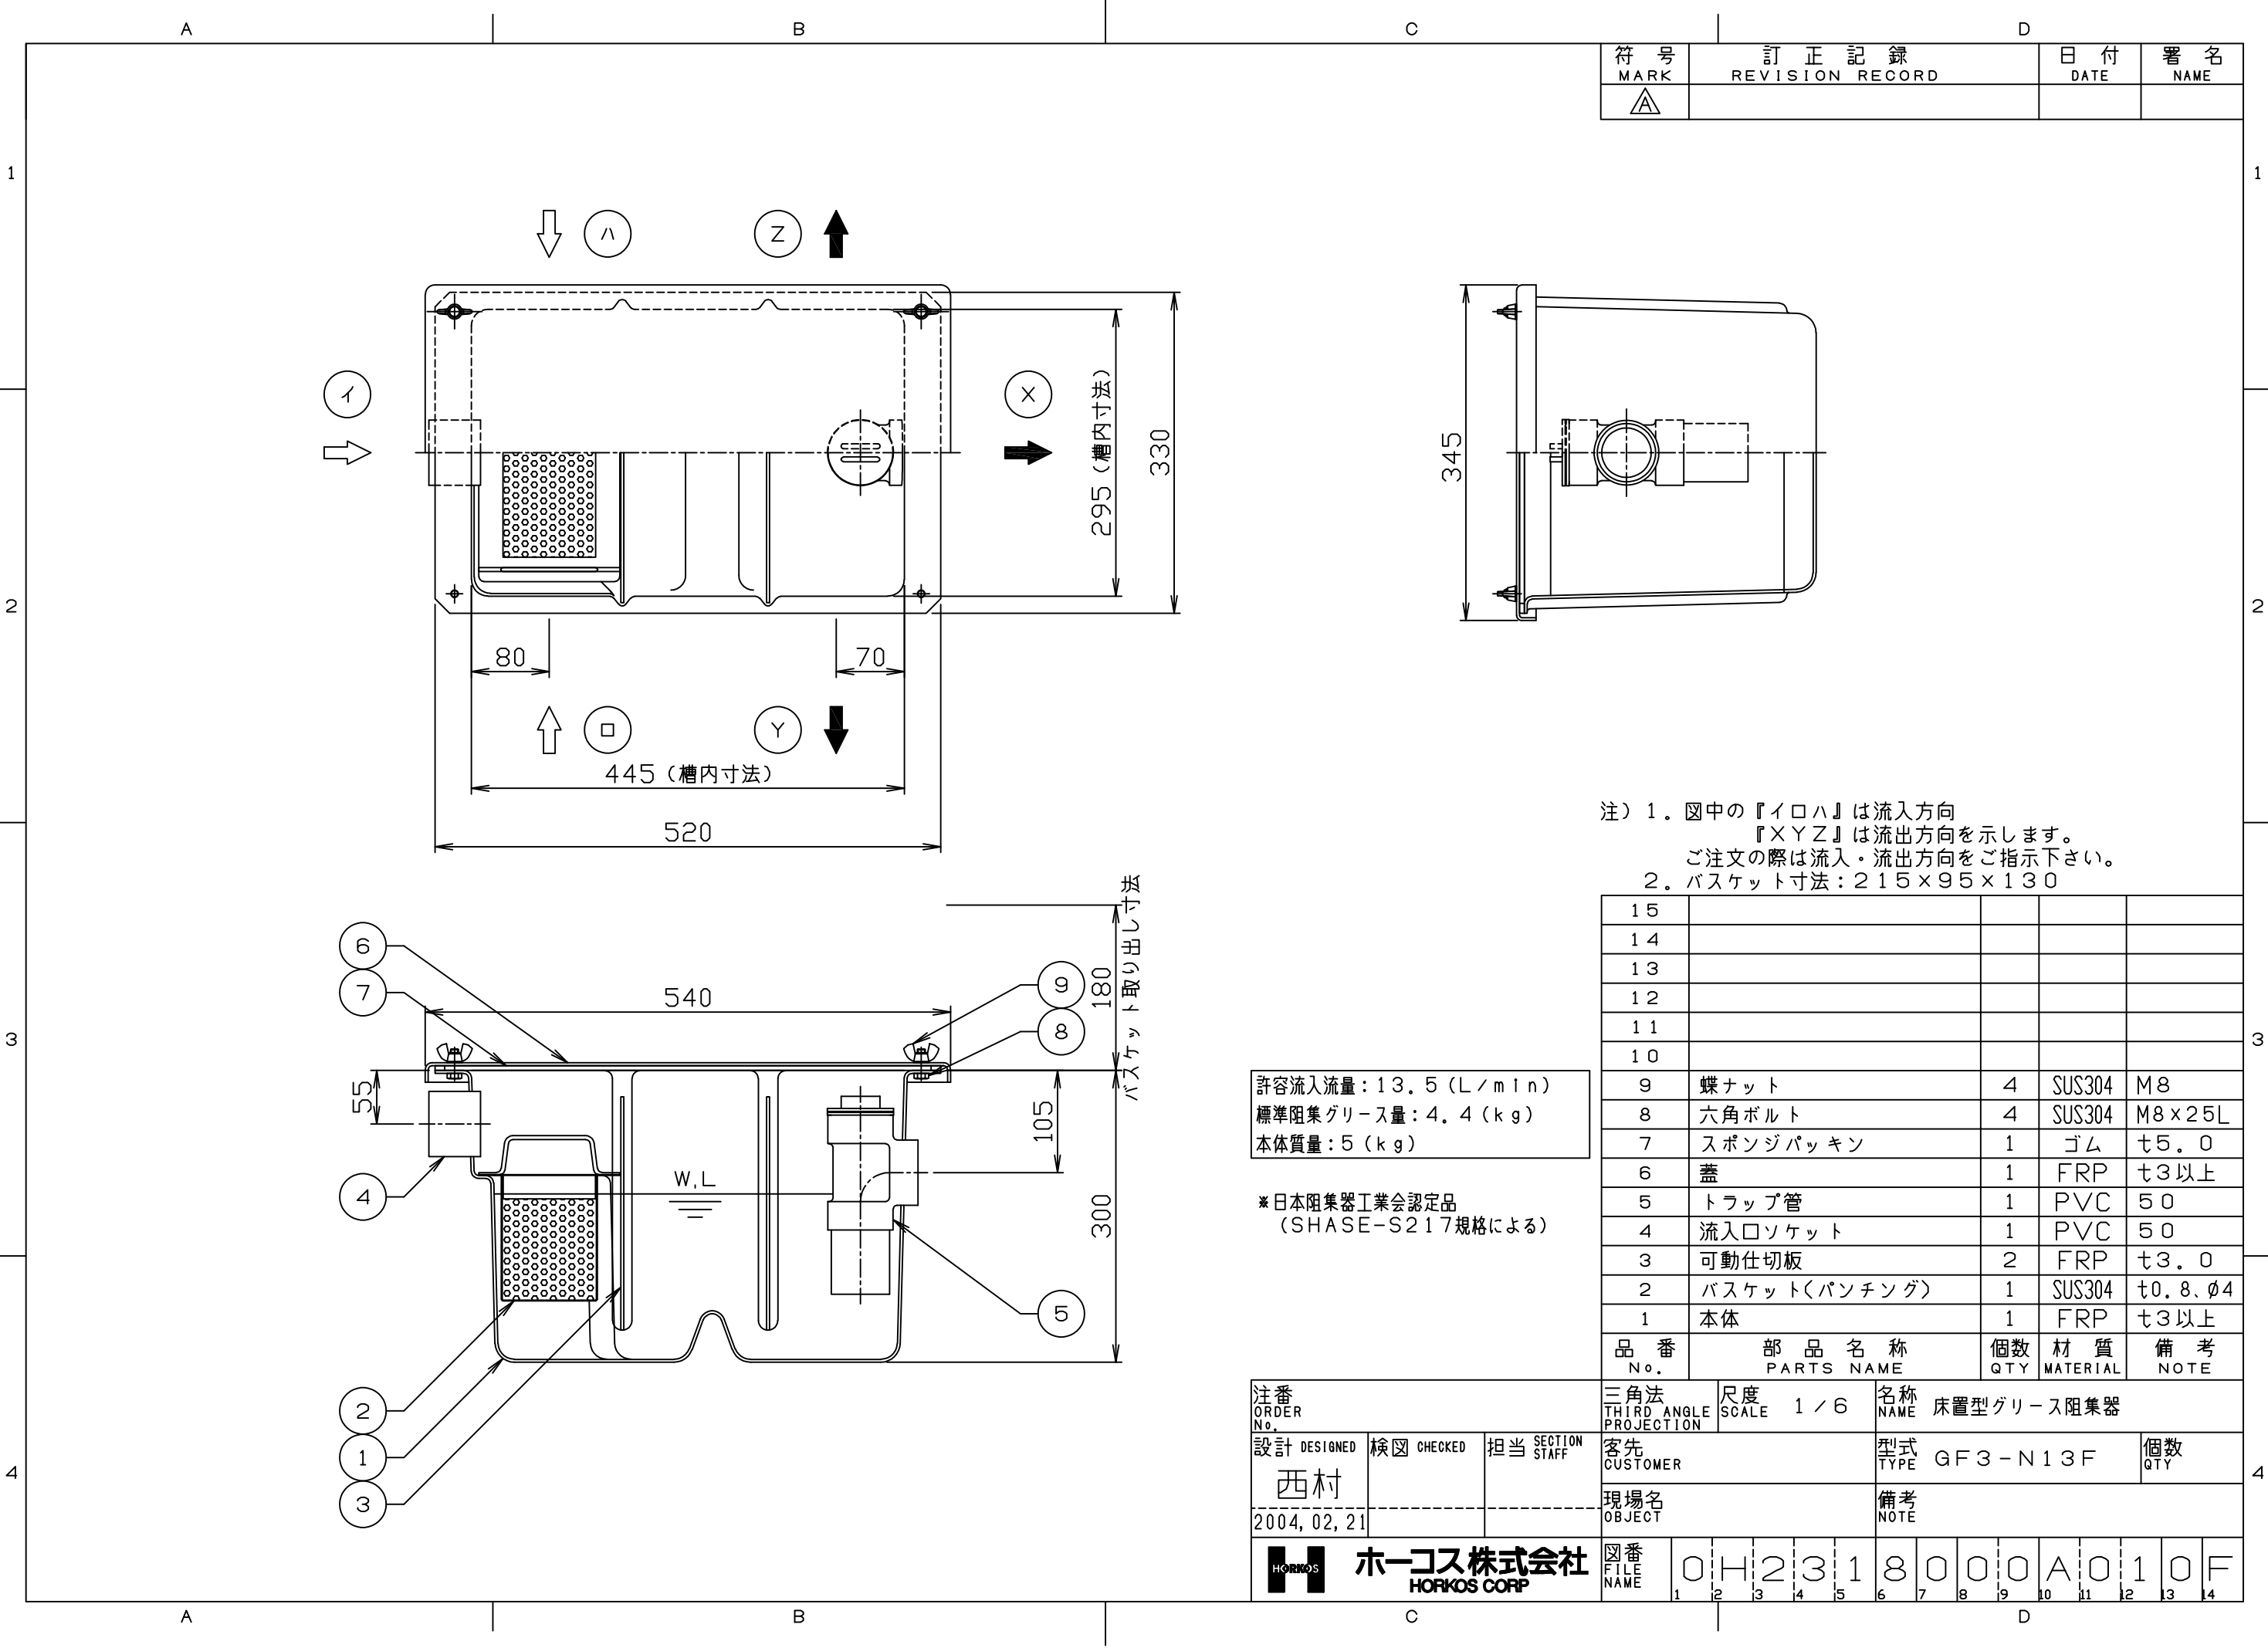


符 号	訂 正 記 録	日 付	署 名
MARK	REVISION RECORD	DATE	NAME
△			

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『×ＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 215×95×130

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	蝶ナット	4	SUS304	M8
8	六角ボルト	4	SUS304	M8×25L
7	スポンジパッキン	1	ゴム	t5.0
6	蓋	1	FRP	t3以上
5	トラップ管	1	PVC	50
4	流入ロケット	1	PVC	50
3	可動仕切板	2	FRP	t3.0
2	バスケット(パンチング)	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t3以上
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 6	名称 NAME 床置型グリース阻集器	
設計 DESIGNED 西村	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER		型式 TYPE GF3-N13F	個数 QTY
2004, 02, 21			現場名 OBJECT		備考 NOTE	
H HORKOS 株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0H2318000A010F		

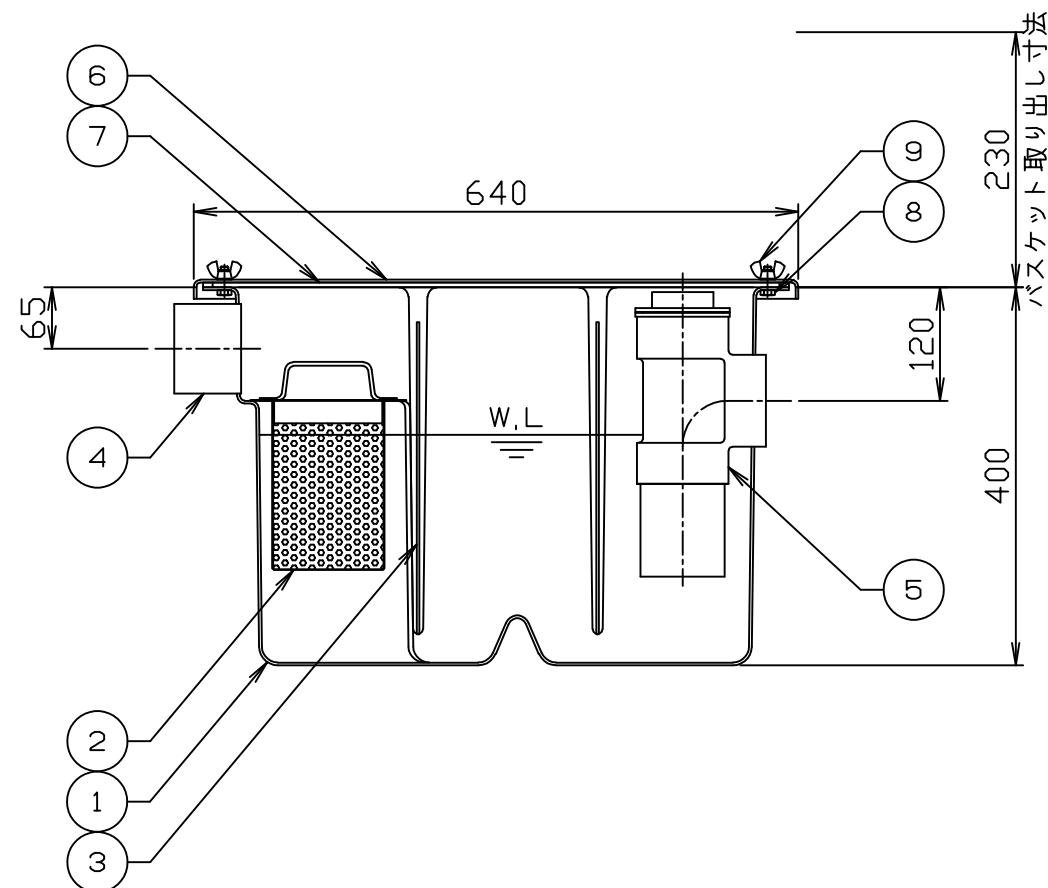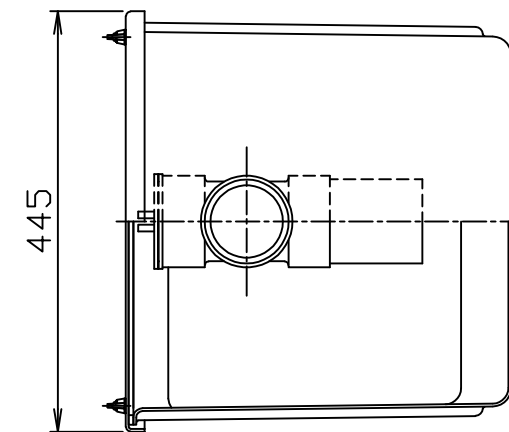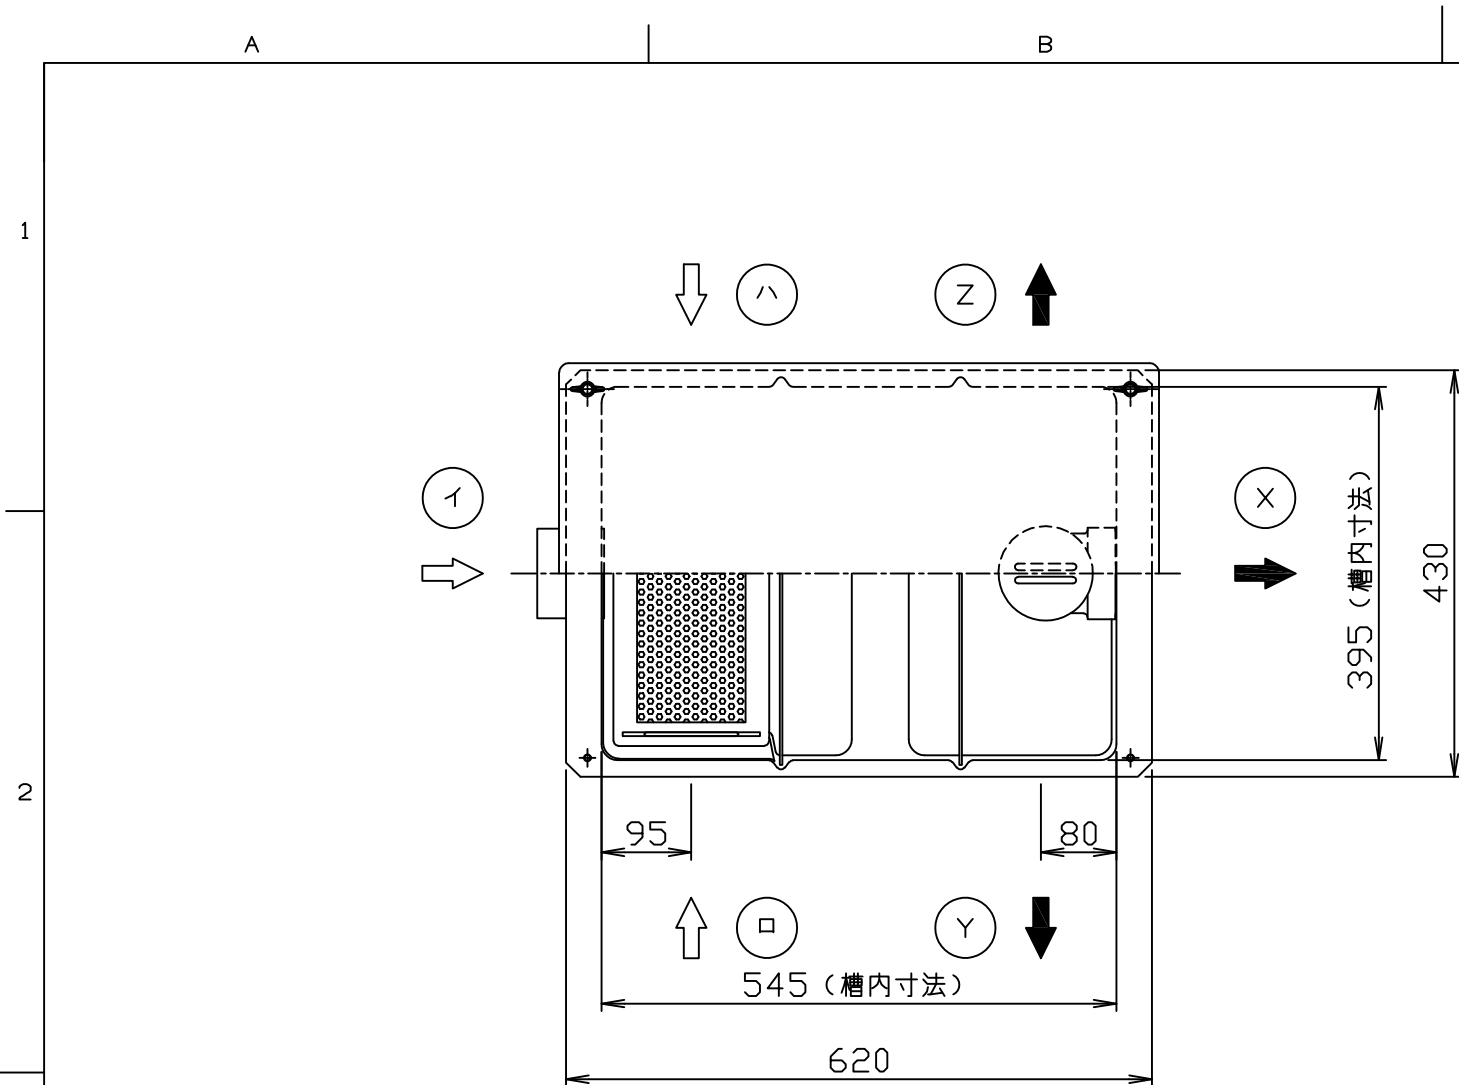

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『×ＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。

2. バスケット寸法: 315×115×180

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	蝶ナット	4	SUS304	M8
8	六角ボルト	4	SUS304	M8×25L
7	スポンジパッキン	1	ゴム	t5.0
6	蓋	1	FRP	t3以上
5	トラップ管	1	PVC	75
4	流入口ソケット	1	PVC	75
3	可動仕切板	2	FRP	t3.0
2	バスケット<パンチング>	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t3以上
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

許容流入流量：33.8 (L/min)
標準阻集グリース量：11.2 (kg)
本体質量：10 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 8		名称 NAME 床置型グリース阻集器										
設計 DESIGNED 西村	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE GF3-N33F		個数 QTY									
2004, 02, 21			現場名 OBJECT			備考 NOTE											
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP.			図番 FILE NAME	0	H	2	3	1	9	0	0	0	A	0	1	0	F
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14